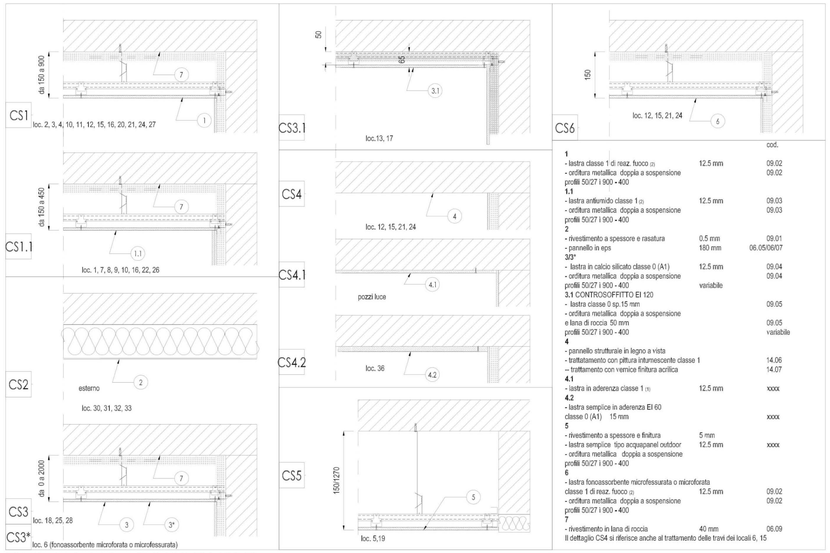

		cod.
1		
- lastra classe 1 di reaz. fuoco (2)	12.5 mm	09.02
- orditura metallica doppia a sospensione profili 50/27 I 900 - 400		09.02
1.1		
- lastra antiumido classe 1 (2)	12.5 mm	09.03
- orditura metallica doppia a sospensione profili 50/27 I 900 - 400		09.03
2		
- rivestimento a spessore e rasatura	0.5 mm	09.01
- pannello in eps	180 mm	06.05/06/07
3/3*		
- lastra in calcio silicato classe 0 (A1)	12.5 mm	09.04
- orditura metallica doppia a sospensione profili 50/27 I 900 - 400	variabile	09.04
3.1 CONTROSOFFITTO EI 120		
- lastra classe 0 sp.15 mm		09.05
- orditura metallica doppia a sospensione e lana di roccia 50 mm profili 50/27 I 900 - 400		09.05 variabile
4		
- pannello strutturale in legno a vista		14.06
- trattamento con pittura intumescente classe 1		14.07
- trattamento con vernice finitura acrilica		
4.1		
- lastra in aderenza classe 1 (1)	12.5 mm	xxxx
4.2		
- lastra semplice in aderenza EI 60 classe 0 (A1)	15 mm	xxxx
5		
- rivestimento a spessore e finitura	5 mm	
- lastra semplice tipo acquapanel outdoor	12.5 mm	xxxx
- orditura metallica doppia a sospensione profili 50/27 I 900 - 400		
6		
- lastra fonoassorbente microfessurata o microforata classe 1 di reaz. fuoco (2)	12.5 mm	09.02
- orditura metallica doppia a sospensione profili 50/27 I 900 - 400		09.02
7		
- rivestimento in lana di roccia	40 mm	06.09
Il dettaglio CS4 si riferisce anche al trattamento delle travi dei locali 6, 15		

1) Classe 1 lungo le vie di esodo - impiego a soffitto: A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0;
2) Classe 1 in altri ambienti - impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1),(B-s1,d0), (B-s2,d0)

NOTE: VEDI TAV. A02
SCALA

SOFFITTI CONTROSOFFITTI CON STRUTTURA METALLICA, IN LEGNO ED IN ADERENZA

SEZIONI GENERICHE

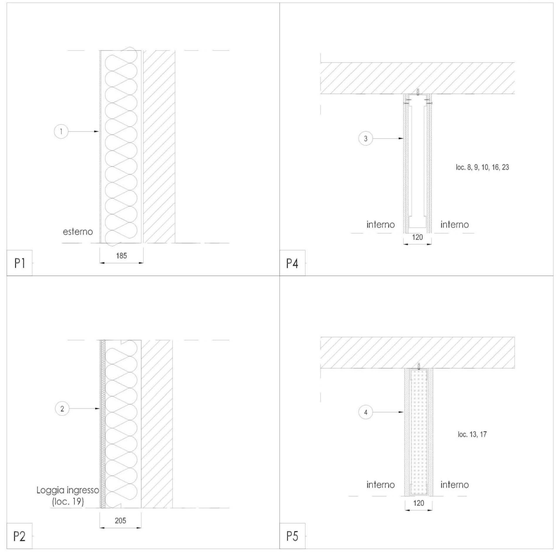

		cod.
1		
- rivestimento a spessore e rasatura	5 mm	09.01
- pannelli in EPS sp. 180	180 mm	06.07
totale	185 mm.	
2		
- rivestimento a spessore e rasatura	5 mm	09.01
- pannelli in XPS sp. 20 mm	20 mm	06.04.01
- pannelli in EPS sp. 180 mm	180 mm	06.07
totale	205 mm	
3		06.01
- lastra antiumido classe 1 (1)	10 mm	
- lastra	12.5 mm	
- ingombro orditura metallica 75	75 mm	
- lastra	12.5 mm	
- lastra antiumido classe 1 (1)	10 mm	
totale	120 mm	
4 PARETE EI 120		06.02
- lastra in silicato di calcio	20 mm	
- materassino in lana di roccia	70 mm	
orditura metallica 75x50x0,6 I = 600	75 mm	
- lastra in silicato di calcio	20 mm	
totale	120 mm	

1) Classe 1 in altri ambienti - impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

NOTE: VEDI TAV. A01
SCALA 1: 10

CHIUSURE PERIMETRALI ESTERNE E PARETI INTERNE

SEZIONI GENERICHE

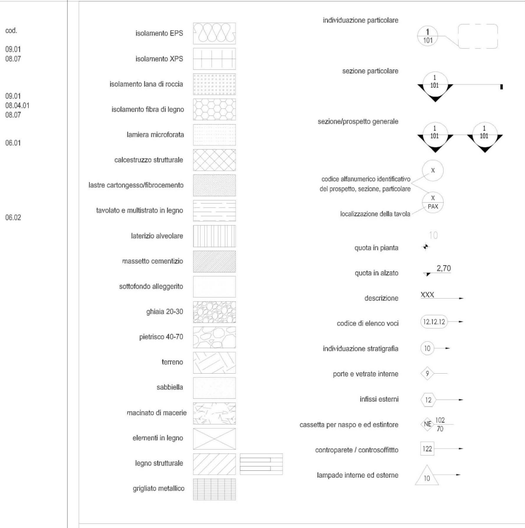

-Le quote altimetriche sono relative alla quota 0.00 (pavimento finito dell'edificio) e rappresentano il "finito".

-I disegni architettonici generalmente non indicano le armature e gli spessori interni degli elementi strutturali e degli elementi impiantistici, per queste informazioni si rimanda sempre ai disegni strutturali e impiantistici.

-Tutte le dimensioni sui disegni, se non altrimenti specificato, sono espresse in cm. ad eccezione delle quote altimetriche espresse in m.
Le tavole particolari sono espresse in mm.

-Per eventuali contraddizioni fra i disegni in scala 1:50 ed i particolari su scale numericamente inferiori sono da considerare corretti i particolari.

-Tutte le quote orizzontali e verticali dovranno essere verificate dall'impresa che riferirà di eventuali discrepanze all' ufficio di D.L. prima dell'inizio della costruzione.

- Gli elementi costitutivi delle pareti contropareti e controsoffitti ed i relativi sistemi di fissaggio, devono essere dimensionati dal punto di vista statico, sismico e antincendi secondo la normatica vigente e certificati a cura dell'impresa esecutrice.

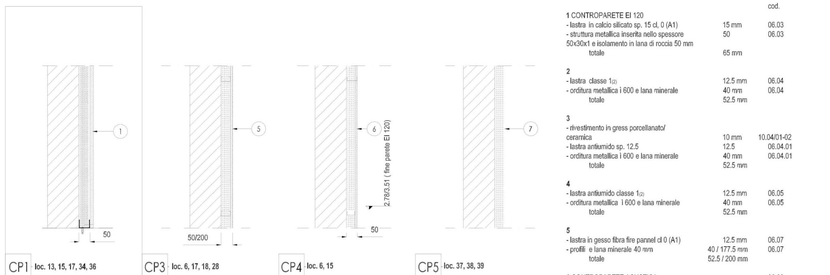

		cod.
1 CONTROPARETE EI 120		
- lastra in calcio silicato sp. 15 cl. 0 (A1)	15 mm	06.03
- struttura metallica inserita nello spessore 50x30x1 e isolamento in lana di roccia 50 mm	50	06.03
totale	65 mm	
2		
- lastra classe 1 (2)	12.5 mm	06.04
- orditura metallica I 600 e lana minerale	40 mm	06.04
totale	52.5 mm	
3		
- rivestimento in gress porcellanato/ ceramica	10 mm	10.04/01-02
- lastra antiumido sp. 12.5	12.5	06.04.01
- orditura metallica I 600 e lana minerale	40 mm	06.04.01
totale	52.5 mm	
4		
- lastra antiumido classe 1 (2)	12.5 mm	06.05
- orditura metallica I 600 e lana minerale	40 mm	06.05
totale	52.5 mm	
5		
- lastra in gesso fibra fire pannel cl 0 (A1)	12.5 mm	06.07
- profili e lana minerale 40 mm	40 / 177.5 mm	06.07
totale	52.5 / 200 mm	
6 CONTROPARETE ACUSTICA		06.08
- lastra forata o fessurata cl1 (A2, s1, d0) (1)	12.5 mm	
- lana di roccia	40 mm	
- profili	40 mm	
totale	52.5 mm	
7		
- rivestimento in lana di roccia	40 mm	06.09/10
totale	40 mm	

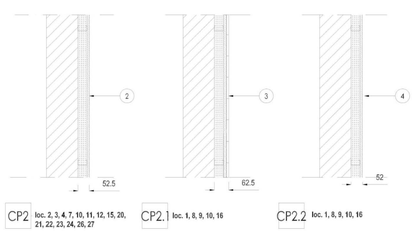

1) Classe 1 lungo le vie di esodo - impiego a parete A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s1,d1; Bs1,d0, B-s2,d0; B-s1,d1

2) Classe 1 in altri ambienti - impiego a pareti: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

3) Classe 2 in altri ambienti - impiego a pareti: (A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1)

4) Classe 1 - impiego a parete: (A2-s1,d0) - nucleo densità > 600 kg/m3 grammatura carta < 220 g/mq, DM 25/10/2007

NOTE: VEDI TAV. A01, A06
SCALA 1: 10

CONTROPARETI CON STRUTTURA METALLICA

SEZIONI GENERICHE

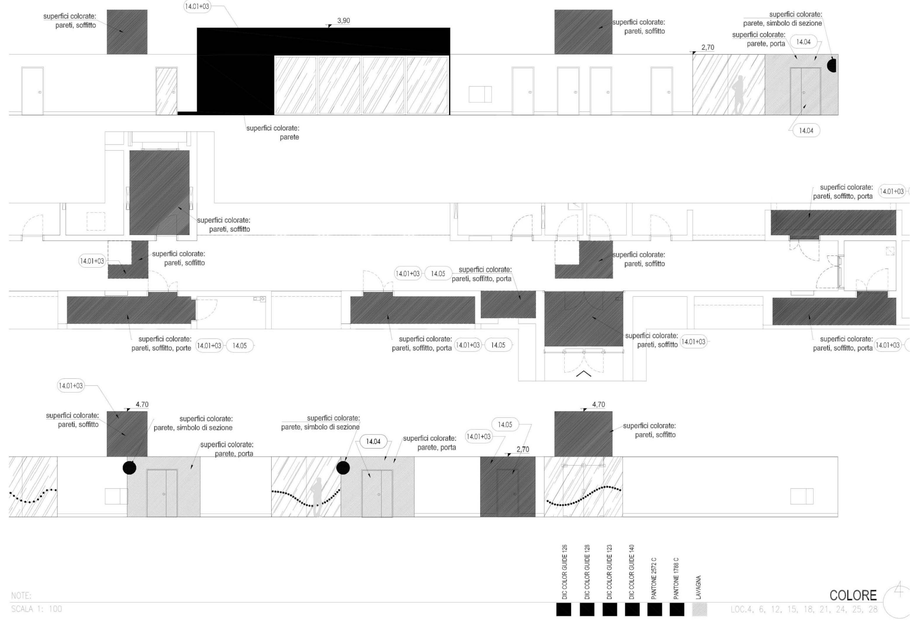

NOTE:
SCALA 1: 100

COLORE

LOC.4, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 28

FUTURA — LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA ALLA LOCALITA' PRECUIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA ALLA LOCALITA' GROMOLA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU

"PROGETTO DEFINITIVO"

A - ARCHITETTONICO

10) PIANTA LIVELLO -1,00 m.
11) PIANTA CONTROSOFFITTI E LAMPADE
12) PIANTA VESPAIO
13) PIANTA LIVELLO +4,50 m.
14) PIANTA COPERTURA
15) PROSPETTI GENERALI
16) SEZIONI GENERALI TRASVERSALI E LONGITUDINALI
17) ABACO PARETI CONTROPARETI, CONTROSOFFITTI
18) SEZIONI PARTICOLARI 01-10
19) SEZIONI PARTICOLARI 01-15
20) ABACO INFISSI INTERNI
21) ABACO INFISSI ESTERNI
22) DETTAGLI ESECUTIVI SERVIZI IGIENICI E CUCINA

IL R.U.P
Ing. Giovanni Vito Bello

IL PROGETTISTA
Ing. Federica Turi