



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

Opera

Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso

Livello progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 50/2016 e dell'art. 23 del D.P.R. 207/2010

Elaborato		SCHEMA UNIFILARE TELECONTROLLO		Scala
3.4				//
Maggio 2023		PRIMA EMISSIONE		
Data	Rev.	Descrizione		Redattore

Verificato:

Visto:

Approvato:

Progetto

[illegible]

Tensione nominale del sistema	V	400/230
Sistema di distribuzione		TN-S
Frequenza nominale	Hz	50
Tensione circuiti ausiliari	V	230
Norma di riferimento	CEI 17-113	EN 61439/1
	CEI 17-114	EN 61439/2




REVETEC srl - 42033 Castelnovo né Monti (RE)
Via Artigianale Croce, 13
Tel 0522.610611 Fax 0522.810813
P.IVA 01702340355 - E-mail: revetec@revetec.it
<http://www.revetec.it>


Documento soggetto a modifica senza preavviso

Documento soggetto a modifica senza preavviso			
0	Emissione	23/05/2023	L.Rabitti
rev.	Descrizione	data	disegnato
Verificato		Approvato	
KIT GATEWAY TLC TRIFASE P/P MID RADIO FREQUENZA		Disegno n°	ED 8972
		Comm.	foglio n° 1
		data	23/05/2023
		segue n°	2
		Tot. fogli	4


[illegible]

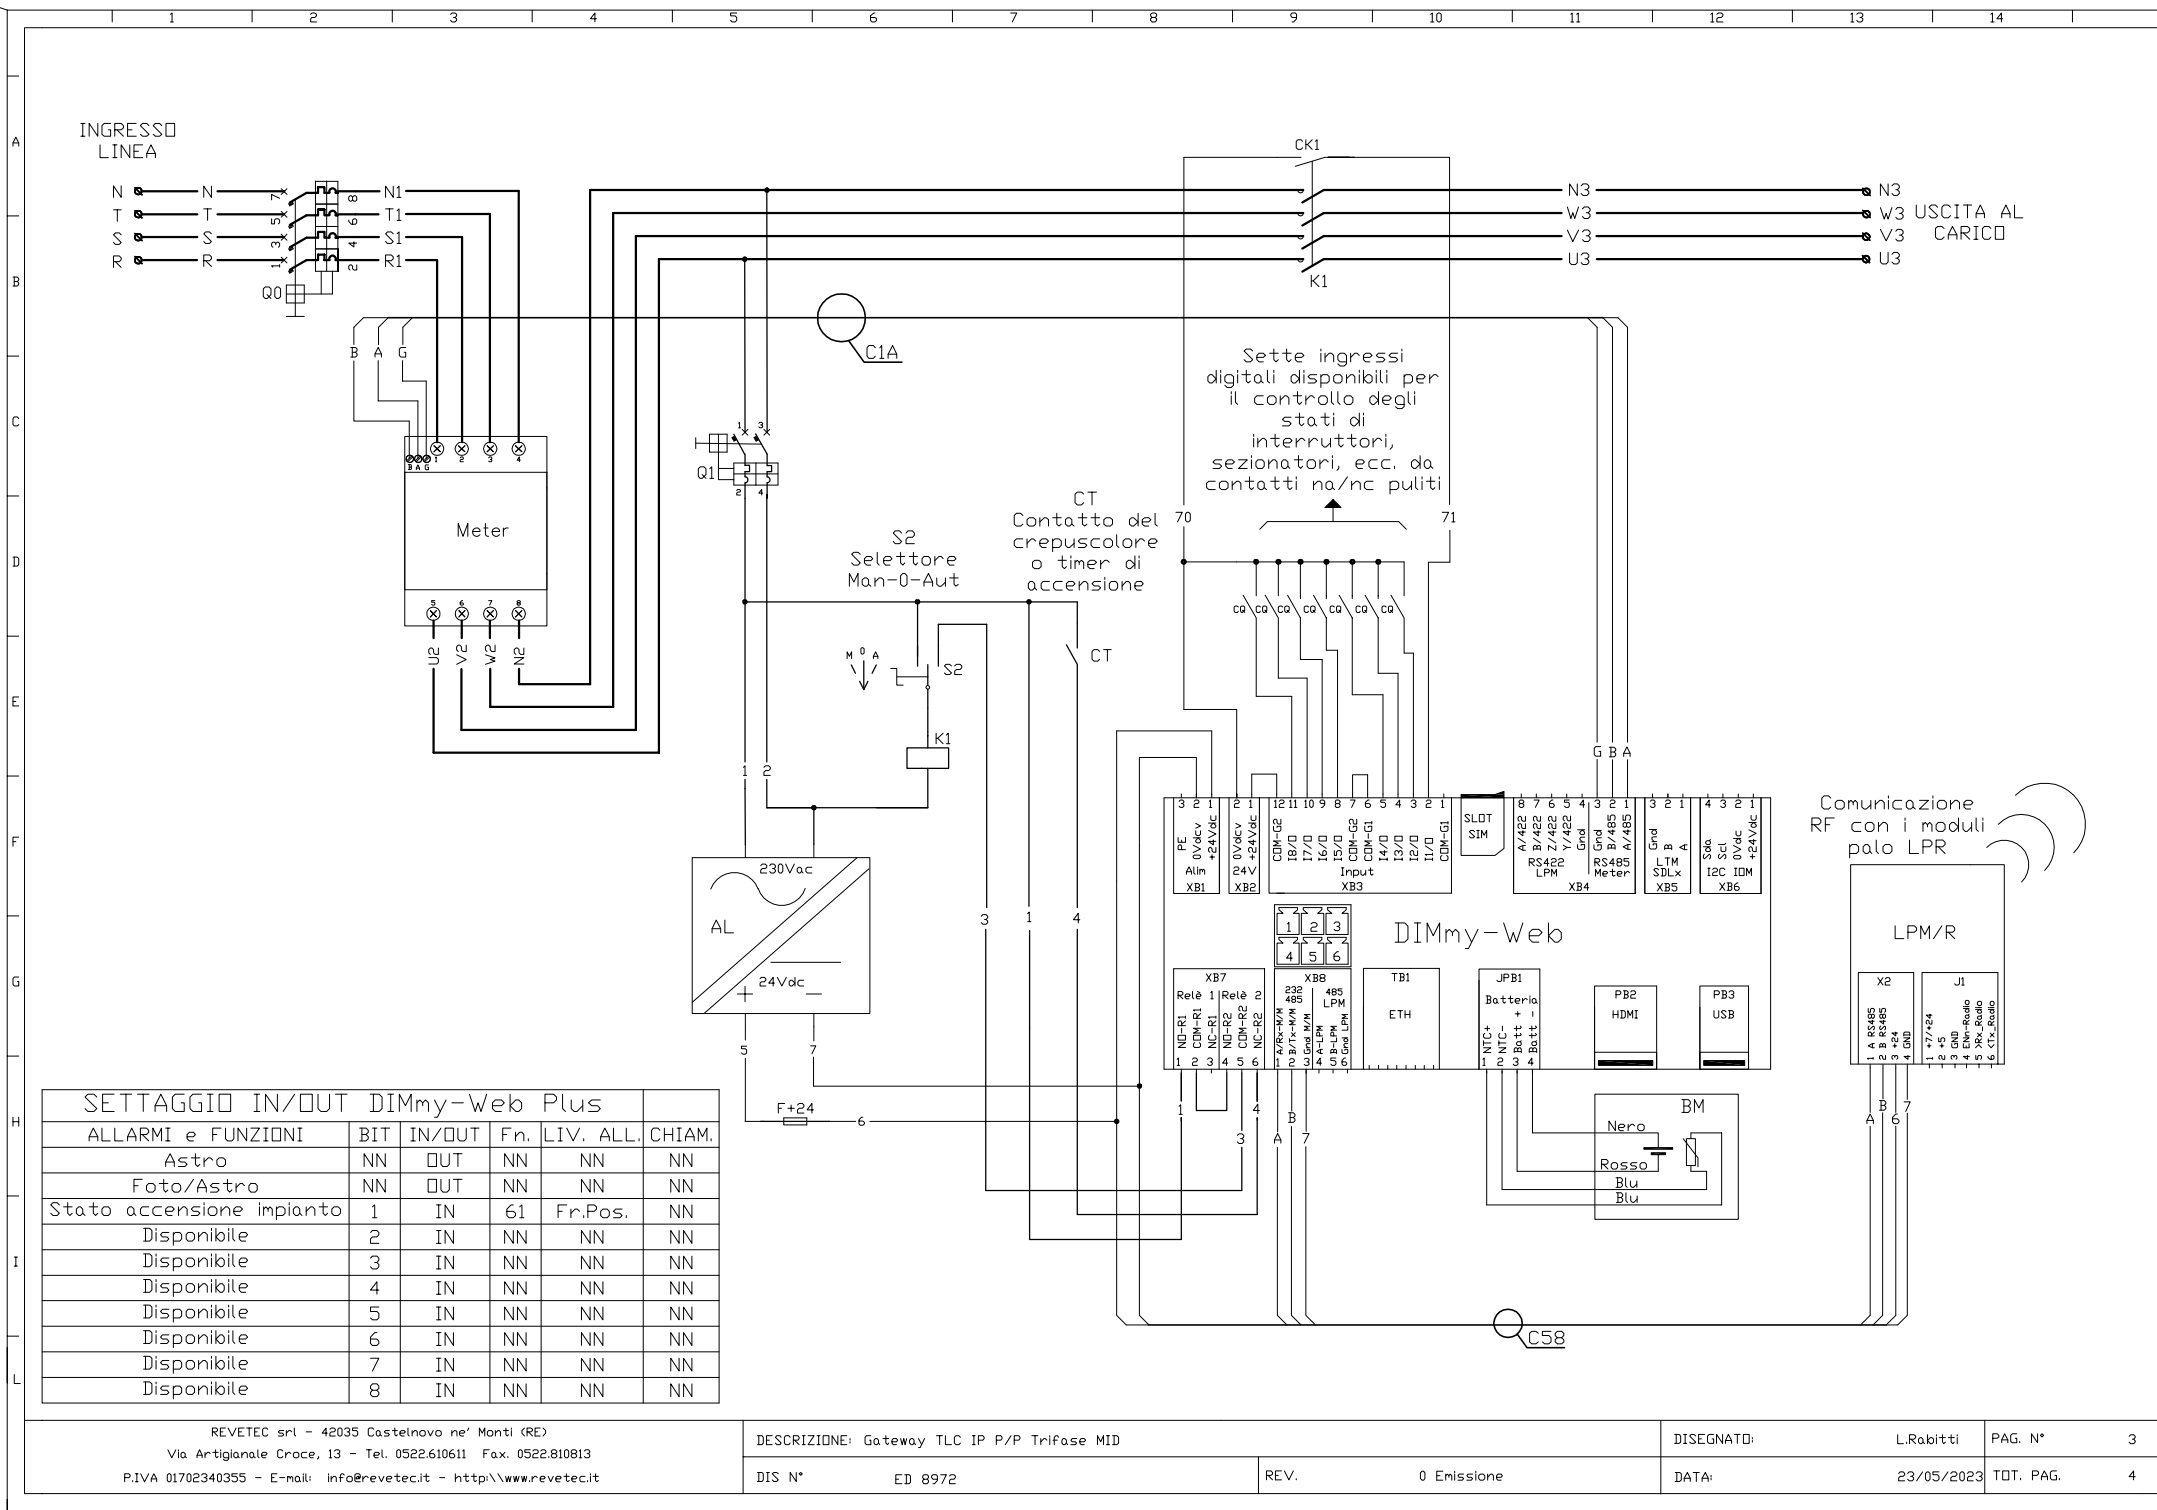


SETTAGGIO IN/OUT DIMmy-Web Plus					
ALLARMI e FUNZIONI	BIT	IN/OUT	Fn.	LIV. ALL.	CHIAM.
Astro	NN	OUT	NN	NN	NN
Foto/Astro	NN	OUT	NN	NN	NN
Stato accensione impianto	1	IN	61	Fr.Pos.	NN
Disponibile	2	IN	NN	NN	NN
Disponibile	3	IN	NN	NN	NN
Disponibile	4	IN	NN	NN	NN
Disponibile	5	IN	NN	NN	NN
Disponibile	6	IN	NN	NN	NN
Disponibile	7	IN	NN	NN	NN
Disponibile	8	IN	NN	NN	NN

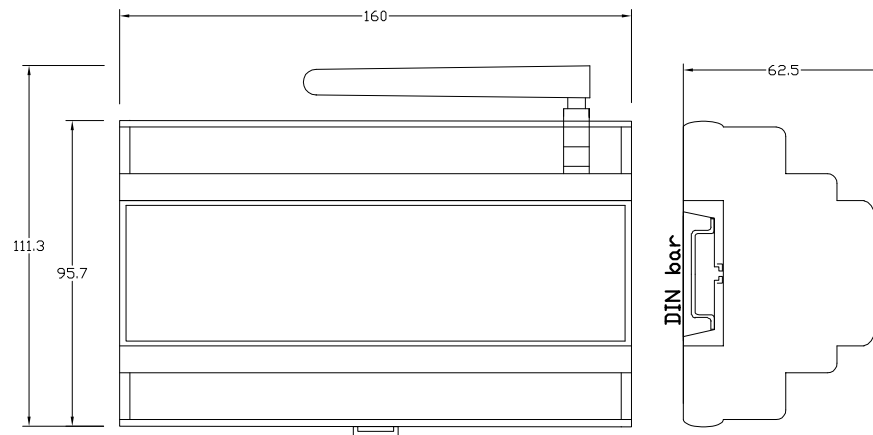


Modulo DIMmy-Web
DIMmy-Web Module

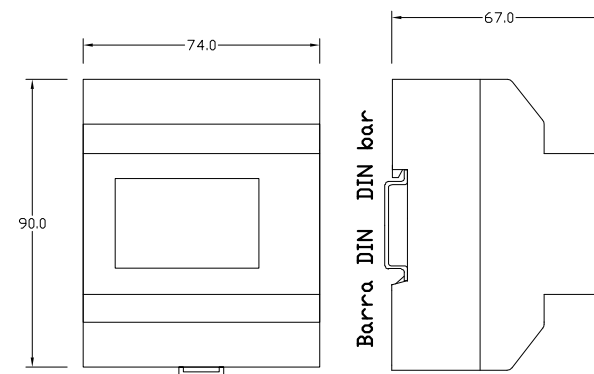


Meter Trifase
Three-phase meter

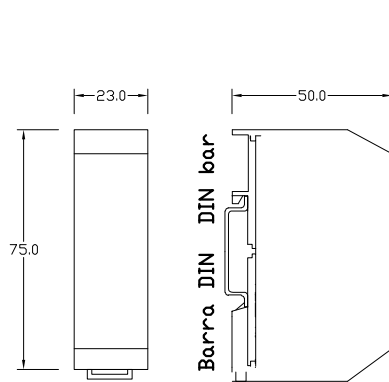

Modulo Batteria
Battery Module

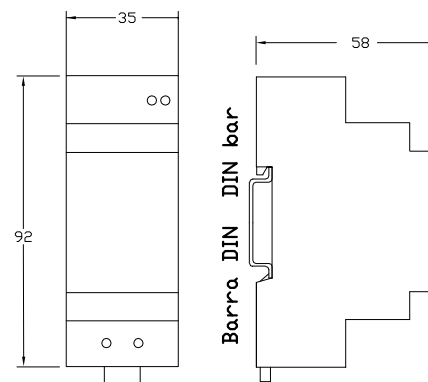

Aliment. 24Vdc 1,5A
Feeder 24Vdc 1,5A

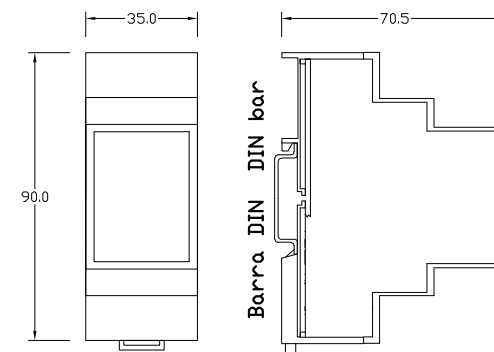

Modulo LPM/R
LPM/R Module